


BUDYNEK A

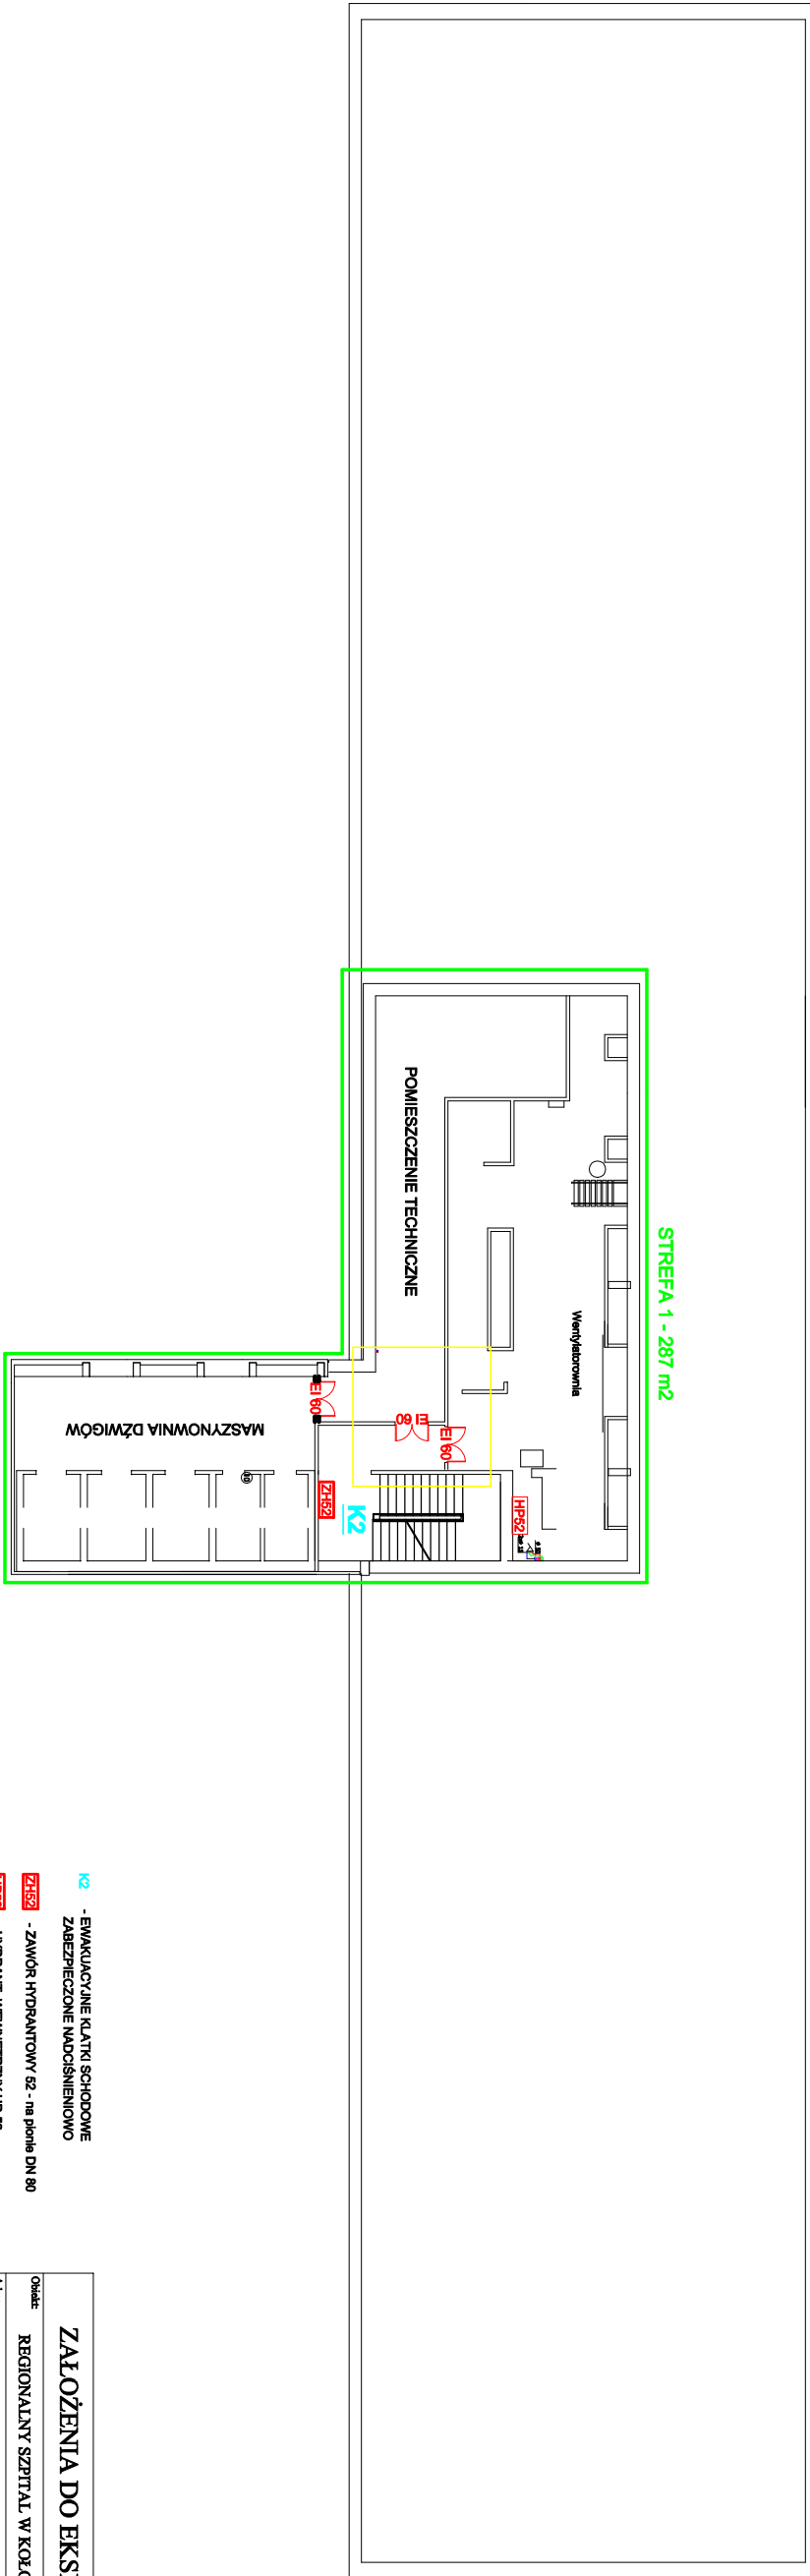

- K2** - EMKLUACYJNE KŁATKI SCHODOWE
ZABEZPIECZONE NADSIENIENIOWO
 - ZH 52** - ZAWÓR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80
 - HP 52** - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-52
- BUDYNEK A WYPOSAŻONY W :
- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
 - DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
 - OŚWIETLENIE AWARYJNE / EMKLUACYJNE

| | | | | |
|--|---------------|---------|--|--|
| ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ. | | | | |
| Ośrodek REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - BUDYNEK A | | | | |
| Adres: 78-100 Kolobrzeg, ul. Łopuskiego 31 | | | | |
| RZUT KONDYGNACJI IX - KONDYGNACJA TECH. - NADBUDÓWKA | | | | |
| | Wzrost i waga | | | |
| Wzrost i waga | 4/6/2005 | 01.2014 | | |
| JACEK FORNAL | | | | |
| Wzrost i waga | 01.2014 | | | |
| JACEK FORNAL | | | | |