


BUDYNEK A

STREFA 10 - 632 m2

STREFA 11 - 198 m2

STREFA 12 - 609 m2

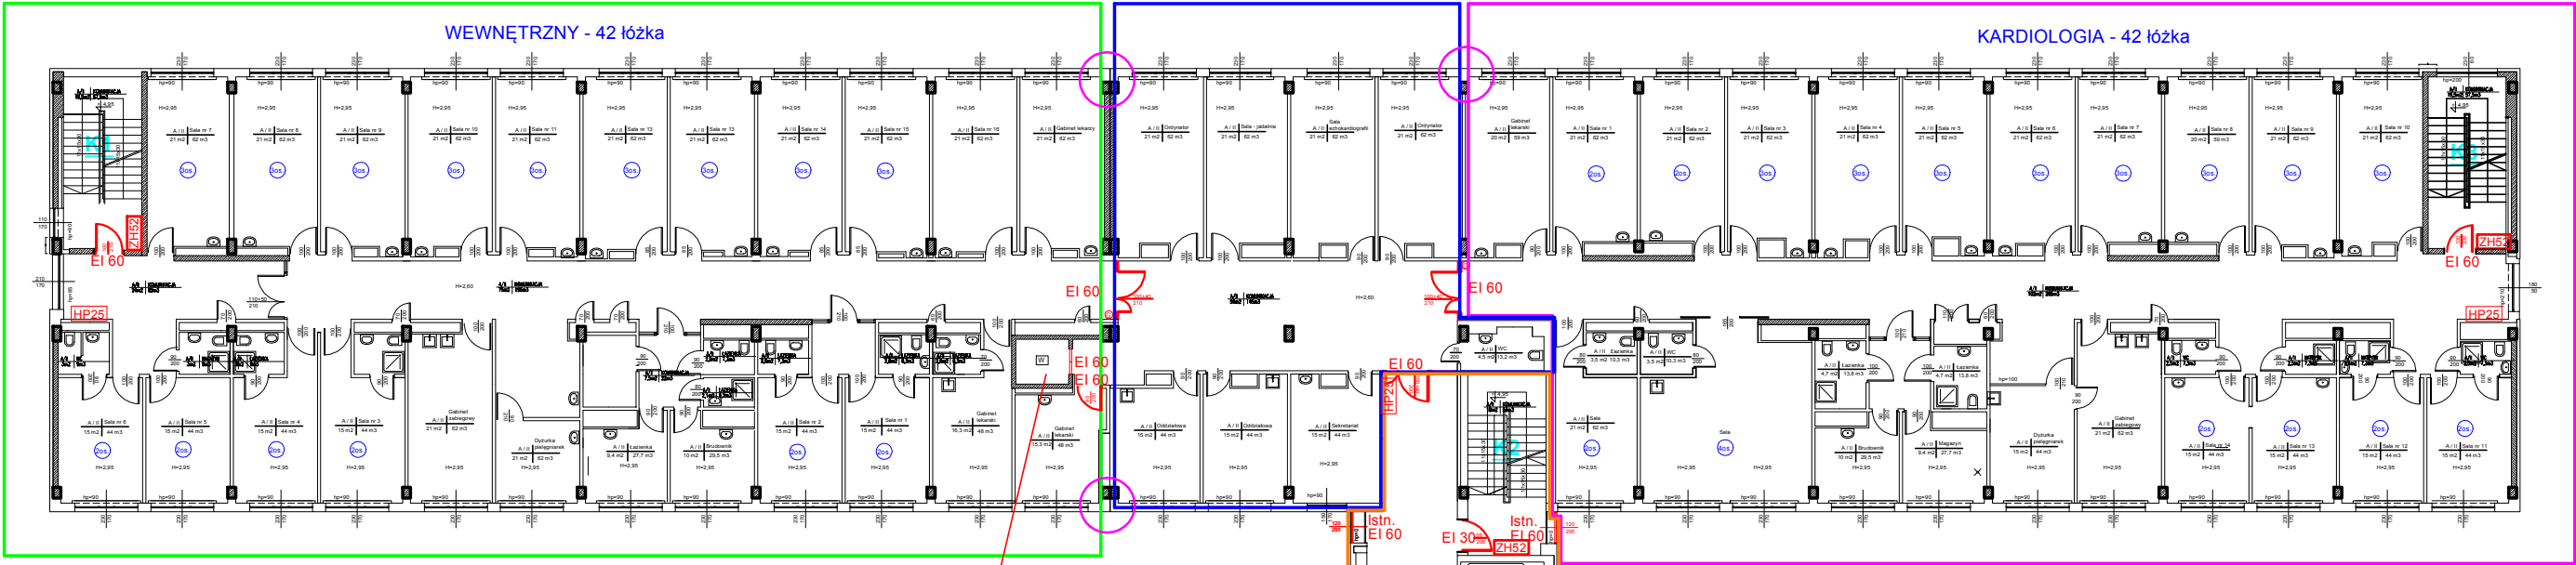

UWAGA : ZAKŁADA SIĘ EWAKUACJĘ PACJENTÓW W OBRĘBIE JEDNEJ KONDYGNACJI

UWAGA : W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH ZAPEWNIÓNA JEST EWAKUACJA PACJENTÓW W PIONIE NA INNE ODDZIAŁY - DŹWIGIEM ZLOKALIZOWANYM W WYDZIELONYM POŻAROWO HOLU WINDOWYM. DŹWIG I HOL WINDOWY ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMNIENIEM SYSTEMEM NADCIŚNIENIOWYM

UWAGA : EWAKUACJA PACJENTÓW CHODZĄCYCH MOŻLIWA TRZEMA KLATKAMI SCHODOWYMI

UWAGA : Z KAŻDEGO ODDZIAŁU ZAPEWNIÓNO 2 KIERUNKI EWAKUACJI

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ STROPY W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

K1, K2, K3 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZONE NADCIŚNIENIOWO

ZH52

- ZAWÓR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80

HP25

- HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘŻEM POŁSZTYWNYM 30 m.b.

BUDYNEK "A" WYPOSAŻONY W:

- * SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- * DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
- * OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

ZAŁOŻENIA DO ANEKSU EKSPERTYZY PPOŻ.

Obiekt
REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - Budynek A
ul. ŁOPUSKIEGO 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG

Treść
Rzut kondygnacji VI - IV piętro

	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. poż. JACEK FORMAL	476/2005	03.2018		1:200
mgr inż. arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	03.2018		