


BUDYNEK A

STREFA 14 - 632 m2

STREFA 15 - 198 m2

STREFA 16 - 609 m2

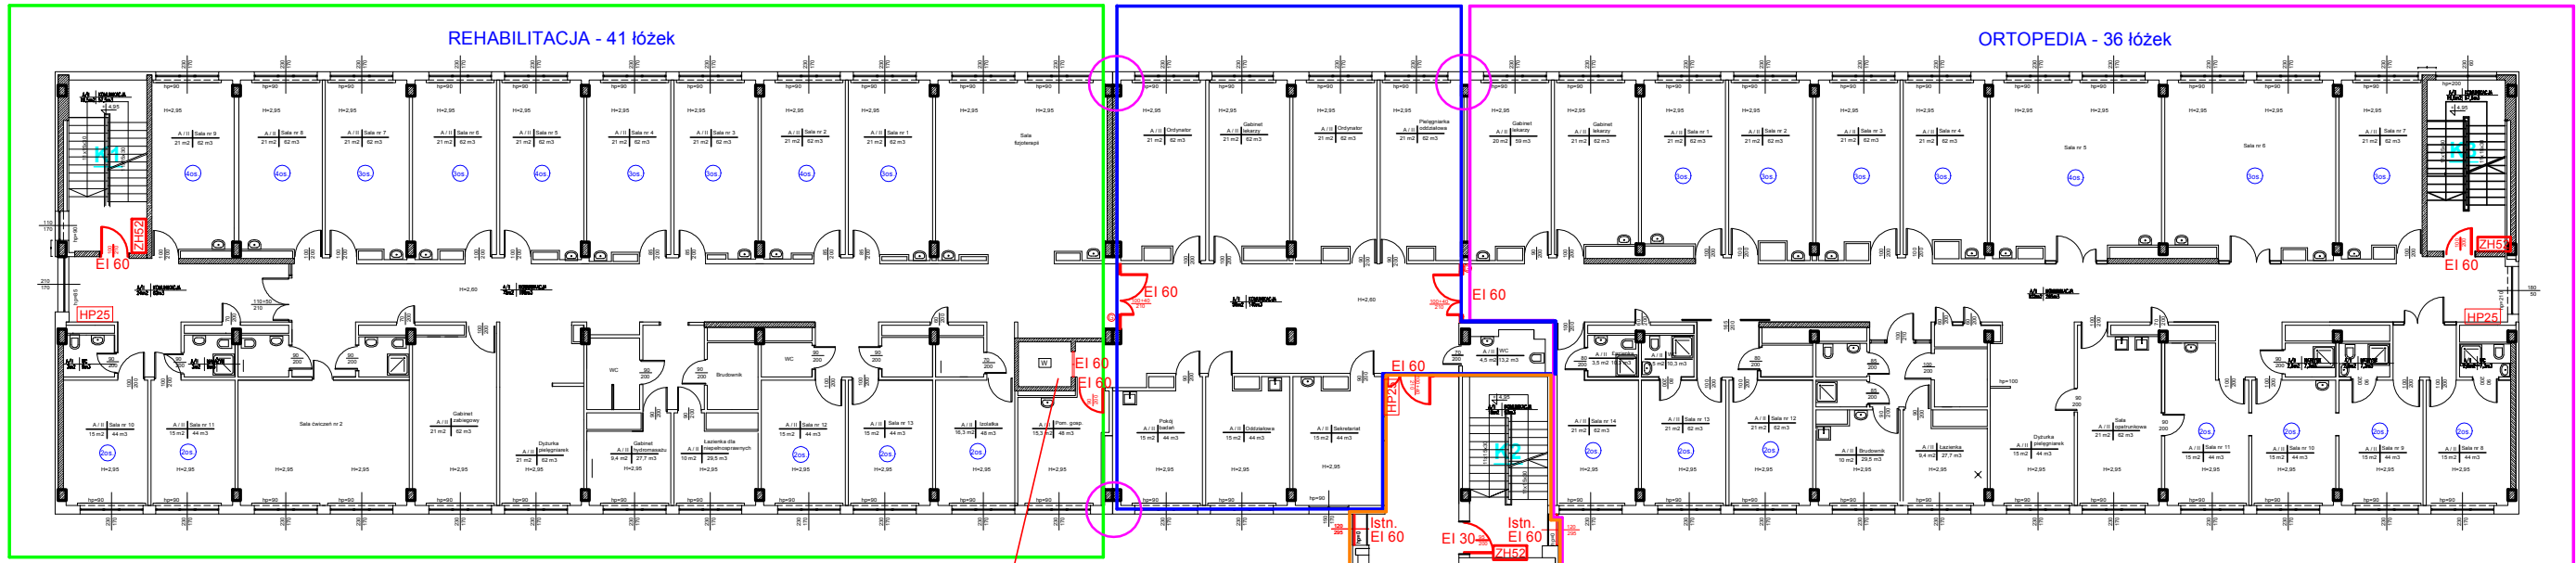

SZYB WINDOWY WYDZIELONY POŻAROWO  
NA CAŁEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU

STREFA 17 - 126 m2

LIKwidACJA POMIESZCZENIA  
LUB WYDZIELENIE -  
ŚCIANA REI 120, DRZWI EI 60

- K1, K2, K3 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE  
ZABEZPIECZONE NADCIŚNIENIOWO
- ZH52 - ZAWÓR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80
- HP25 - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘŻEM  
PÓLSZTYWNYM 30 m.b.

BUDYNEK "A" WYPOSAŻONY W:  
\* SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
\* DŹWIKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY  
\* OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

- UWAGA :** ZAKŁADA SIĘ EWAKUACJĘ PACJENTÓW W OBRĘBIE JEDNEJ KONDYGNACJI
- UWAGA :** W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH ZAPEWNIONA JEST EWAKUACJA PACJENTÓW W PIONIE  
NA INNE ODDZIAŁY - DŹWIGIEM ZLOKALIZOWANYM W WYDZIELONYM POŻAROWO HOLU  
WINDOWYM. DŹWIG I HOL WINDOWY ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMNIENIEM SYSTEMEM  
NADCIŚNIENIOWYM
- UWAGA :** EWAKUACJA PACJENTÓW CHODZĄCYCH MOŻLIWA TRZEMA KLATKAMI SCHODOWYMI
- UWAGA :** Z KAŻDEGO ODDZIAŁU ZAPEWNIONO 2 KIERUNKI EWAKUACJI

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ STROPY W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

ZAŁOŻENIA DO ANEKSU EKSPERTYZY PPOŻ.

Obiekt  
**REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - Budynek A**  
Ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG

Treść  
Rzut kondygnacji V - III piętro

	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. poż. JACEK FORNAL	476/2005	03.2018		1:200
mgr inż. arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	03.2018		