


UWAGA
ZAŁOŻENIA PPOŻ. BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO EKPERTYZY
UZGODNIONEJ Z ZACHODNIOPOMORSKIM KOMENDANTEM PSP
POSTANOWIENIEM WZ.5595.89.1.2014 Z DNIA 30.06.2014 R.

BUDYNEK A

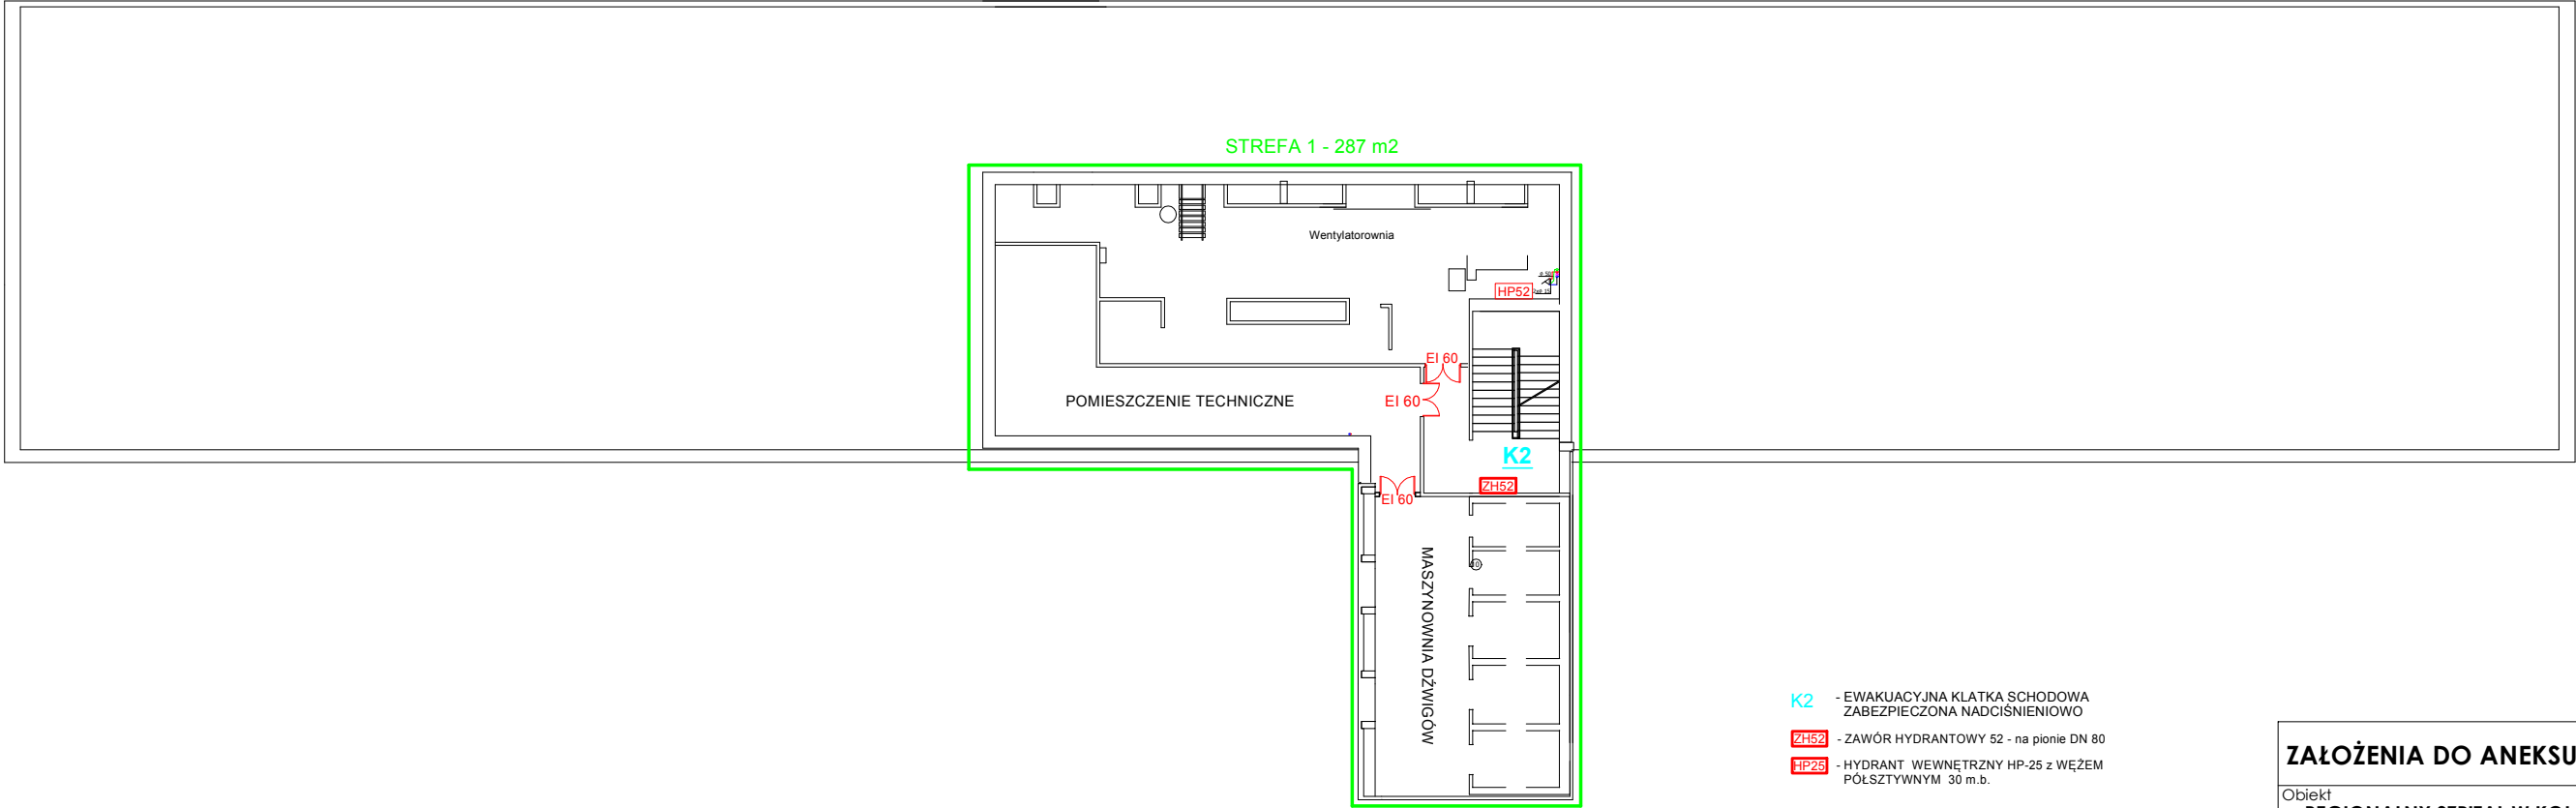

- K2** - EWAKUACYJNA KLATKA SCHODOWA
ZABEZPIECZONA NADCIŚNIENIOWO
- ZH52** - ZAWÓR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80
- HP25** - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘŻEM
PÓLSZTYWNYM 30 m.b.

BUDYNEK "A" WYPOSAŻONY W:
* SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
* DŹWIKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
* OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

ZAŁOŻENIA DO ANEKSU EKSPERTYZY PPOŻ.				
Obiekt REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - Budynek A ul. ŁOPUSKIEGO 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG				
Treść Rzut kondygnacji IX - kondygnacja techniczna - nadbudówka				
	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. poż. JACEK FORNAŁ	476/2005	03.2018		1:200
mgr inż. arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	03.2018		